

Batterie Lithium-Fer-

Phosphate

ANTARION

POWER +

NOTICE

UTILISATEUR



ANTARES
DIFFUSION

ANTARES DIFFUSION
69970 Chaponnay
FRANCE



Instructions d'utilisation de la batterie

1. Règles générales



Respectez ces instructions et conservez-les à proximité de la batterie Li-ion pour référence future. Les travaux sur la batterie Li-ion doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.



Des décharges trop profondes endommagent gravement la batterie Li-ion et peuvent même être dangereuses. Par conséquent, l'utilisation d'un relais de sécurité externe est obligatoire.



Tout matériau de batterie non recouvert, tel que de l'électrolyte ou de la poudre sur la peau ou dans les yeux, doit être immédiatement rincé abondamment à l'eau claire. Demandez ensuite une assistance médicale. Les déversements sur les vêtements doivent être rincés à l'eau.



Les batteries Li-ion sont lourdes. S'ils sont impliqués dans un accident, ils peuvent devenir un projectile ! Assurez-vous d'un montage adéquat et sûr et utilisez toujours un équipement de manutention approprié pour le transport. Manipulez avec précaution car les batteries Li-ion sont sensibles aux chocs mécaniques.



Risque d'explosion et d'incendie. Les bornes de la batterie Li-ion sont toujours sous tension ; par conséquent, ne placez pas d'objets ou d'outils sur la batterie Li-ion. Évitez les courts-circuits, décharges trop profondes et courants de charge trop élevés. Utilisez des outils isolés. Ne portez pas d'objets métalliques tels que des montres, bracelets etc... En cas d'incendie, vous devez utiliser un extincteur à mousse ou à CO₂ de type D.

Mise au rebut des batteries Li-ion
Les piles marquées du symbole de recyclage doivent être traitées par une agence de recyclage reconnue. Par consentement, ils peuvent être retournés au fabricant. Les batteries ne doivent pas être mélangées avec des déchets.




N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter la batterie Li-ion. L'électrolyte est très corrosif. Dans des conditions normales de travail, le contact avec l'électrolyte est impossible. Si le boîtier de la batterie est endommagé, ne touchez pas l'électrolyte ou la poudre exposés car ils sont corrosifs.

Non-respect des consignes d'utilisation.
Réparations effectuées avec des pièces autres que d'origine. Ou des réparations effectuées sans autorisation annulent la garantie.


2. Informations générales sur les batteries lithium fer phosphate

Le phosphate de fer au lithium (LiFePO₄ ou LFP) est le plus sûr des types de batteries li-ion grand public. La tension nominale d'une cellule LFP est de 3,2 V (plomb-acide : 2 V/cellule). Une batterie LFP 12,8V est donc composée de 4 cellules connectées en série ; et une batterie de 25,6 V se compose de 8 cellules connectées en série.

2.1 – Courbe de décharge de la batterie(@25°C)

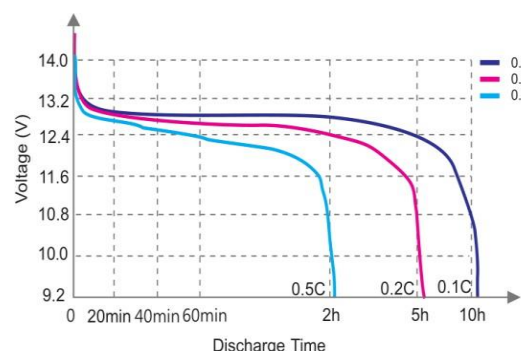

Courbes de décharge de différents courants

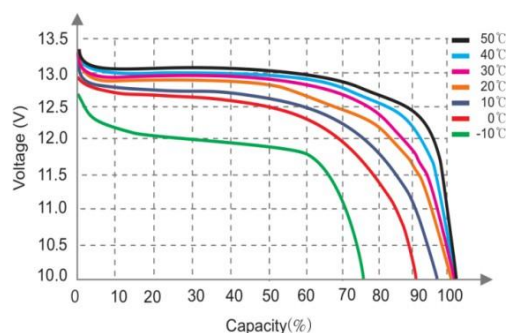

Courbes de décharge à différentes températures

2.2 - Profils de charge

Les batteries doivent être chargées à l'aide d'un chargeur de batterie au lithium dédié. Pour les batteries de la série 12 V, utilisez un chargeur 14,6 V et pour les batteries de la série 24 V, utilisez un chargeur 29,2 V. Notez que le courant de charge doit être compris dans la valeur spécifiée.

Mode de charge standard :

Pour les batteries de la série 12V à une température de 5 °C ~ 45 °C, chargées à 14,6 V à un courant constant de 0,2 C, puis chargées en continu avec une tension constante de 14,6 V jusqu'à ce que le courant soit inférieur à 0,02 C.

Pour les batteries de la série 24V à une température de 5 °C ~ 45 °C, chargées à 29,2 V à un courant constant de 0,2 C, puis chargées en continu avec une tension constante de 29,2 V jusqu'à ce que le courant soit inférieur à 0,02 C.

3. Pourquoi un système de gestion de batterie est essentiel

3.1 Les fonctions d'un BMS sont :

Si la tension de la batterie est trop faible, la batterie déconnecte la charge à temps pour éviter que la tension de la batterie ne soit trop faible.

Lorsque la batterie est chargée, si la tension est trop élevée, elle arrête activement la charge pour empêcher la batterie de surtension.

Si la température de la batterie est trop élevée, la sortie est désactivée.

Par conséquent, afin d'éviter d'endommager les batteries lithium-ion, le BMS est essentiel.

Un BMS est donc indispensable pour éviter d'endommager les batteries Li-ion.

3.2 Fonction de protection

1. Protection contre les surtensions de charge
2. Protection contre les surtensions de décharge
3. Protection contre les surintensités
4. Protection contre la température
5. Protection de court circuit

4. Série de batterie et utilisation parallèle

Une batterie 12 V peut être utilisée en série avec un maximum de quatre batteries ou quatre batteries en parallèle. Ne dépassez pas cette quantité, sinon cela endommagera la batterie.


Avant de connecter des batteries en parallèle ou en série, assurez-vous que la pression différentielle entre les batteries est inférieure à 0,6 V pour éviter la perte de capacité et les risques de sécurité causés par une pression différentielle incohérente entre les batteries.

Afin de maintenir la pression différentielle de la batterie sous 0,6 V, avant de connecter les batteries en série, déchargez une seule batterie 12 V et connectez les batteries en série après avoir déchargé toutes les batteries ;


Vous pouvez augmenter la capacité en connectant des batteries en parallèle, ou augmenter la tension en connectant des batteries en série, ou les deux, assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 4 batteries dans une banque.

Schéma de connexion comme suit :

4.1 Mode de connexion en série

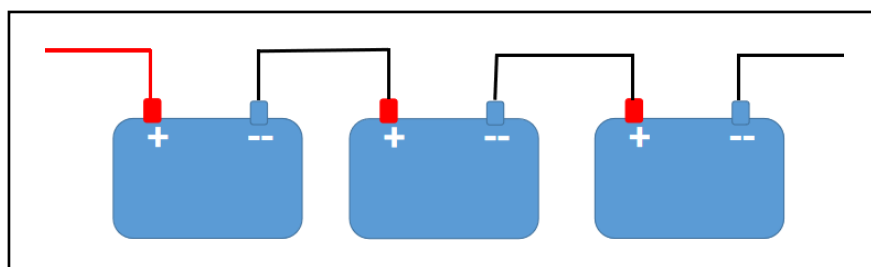

4.2 Connexion parallèle

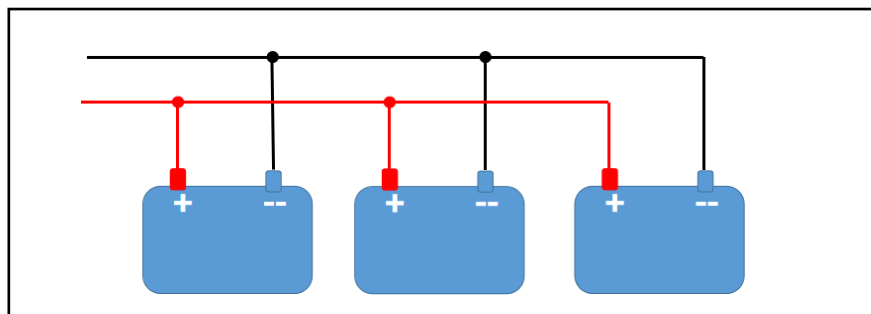

- Connectez d'abord la batterie et assurez-vous que le dispositif d'alimentation externe est éteint avant la connexion du câblage.
- La longueur du câble entre le module de batterie et la centrale électrique doit être inférieure à 2,0 m. Pour s'assurer que la chute de tension du câble est similaire pour chaque batterie, la longueur de tous les câbles positifs et négatifs doit être la même.
- La couleur du câble entre « + » et la barre de connexion positive est suggérée en rouge, et le câble entre « - » et le disjoncteur négatif ou le fusible en noir ou bleu.

5. Câble

Les câbles de batterie doivent être dimensionnés pour supporter la charge prévue. Reportez-vous au tableau 3-1 pour connaître l'ampérage maximum en fonction de la taille du câble/fil.

Table

Taille de câble/fil (mm ²)	1	1.5	2.5	4	6	16	25
courant DC (A)	18A	22A	30A	39A	50A	90A	120A

Note1: Au-dessus de la base de charge sur un seul câble/fil de cuivre

Note2: les batteries lithium-ion n'ont pas besoin de câble de communication.

6. Environnement de la batterie

6.1 Ventilation

Les piles ne libèrent pas de gaz lors d'une utilisation normale. Il n'y a pas d'exigences de ventilation spécifiques pour les installations de batteries, bien qu'un débit d'air suffisant doit être fourni pour éviter une accumulation excessive de chaleur.

6.2 Orientation de la batterie

Les batteries peuvent être installées dans n'importe quelle orientation horizontale ou verticale, sauf avec les bornes orientées vers le bas.

6.3 Environnement de la batterie

Les batteries doivent être stockées et installées dans un endroit propre, frais et sec, en gardant l'eau, l'huile et la saleté à l'écart des batteries. Les chargeurs de batterie doivent également être installés dans des zones bien ventilées, propres et facilement accessibles. L'humidité relative doit être < 90 %.

7. Opération & Maintenance

7.1 Exigences pour l'environnement d'exploitation

Température Gamme (°C)	Décharge	-20 ~ +60
	Charge	0 ~ +45
	Stockage	0 ~ +45
Recommended Temperature (°C)	Décharge	+15 ~ + 35
	Charge	+15 ~ + 35
	Stockage	+15 ~ + 30
Humidité		5% ~ 90%

7.2 Maintenance périodique

Afin d'améliorer le fonctionnement et la fiabilité du système, il est recommandé d'effectuer régulièrement les opérations de maintenance :

- Veuillez utiliser un chiffon/tissu propre et sec pour nettoyer la batterie et le boîtier, si besoin d'un nettoyage supplémentaire, veuillez utiliser un nettoyant neutre. La synthèse d'alcool ou d'ammoniaque est interdite. Faites attention pour éviter les courts-circuits.
- Les produits doivent être manipulés avec précaution, éviter les impacts
- Empêcher la batterie d'être éclaboussée par un liquide
- Il est recommandé de vérifier le fonctionnement du circuit et de la batterie tous les trois mois

7.3 Stockage

- Le stockage de la batterie doit être dans une pièce propre et fraîche et à une température ne dépassant pas 45 °C.
- Le stockage d'une batterie après décharge peut entraîner des dommages permanents ou une durée de fonctionnement réduite. Avant de ranger la batterie pendant une longue période, chargez-la complètement.
- Les batteries doivent être chargées tous les 6 ~ 12 mois (0 ~ 30°C - 12 mois, 30 ~ 45°C - 6 mois) pendant le stockage.

8. Dépannage et solutions

Dépannage et solutions

Troubles	Dépannage	Solutions
La batterie ne peut pas se décharger	Protection contre les sous-tensions	Charger la batterie
	Protection contre la surchauffe ou la sous-température	Réguler la température ambiante dans la plage de 5°C à 45°C pour la décharge
	La sortie de la batterie est en court-circuit	Soulager le court-circuit et charger la batterie
	Protection contre les surintensités	Retirez une charge sans importance et charger la batterie
La batterie ne peut pas charger	La batterie est complètement chargée. Gestion normale des charges	N'a pas besoin de résoudre
	Protection contre les surtensions	N'a pas besoin de résoudre
	Protection contre la surchauffe ou la sous-température	Réguler la température ambiante dans la plage de 5°C à 4°C pour la charge

9. QR code (ANDROID/APPLE) A TELECHARGER L'APPLICATION Power

+




9.1 Programmation afficheur BMV700/712 VICTRON

- Téléchargez l'application « Victron Connect », disponible gratuitement sur IOS et ANDROID.




- Pour vous connecter à votre produit Victron par Bluetooth, connectez-vous toujours à partir de VictronConnect. Ne vous connectez pas à partir du menu système du téléphone car VictronConnect ne trouvera pas votre produit Victron.
- Marche à suivre pour vous connecter :
 - a. Activer le Bluetooth sur votre téléphone.
 - b. Ouvrez VictronConnect et effectuez une recherche : Faites glisser l'écran vers le bas ou appuyez sur le bouton Actualiser pour lancer une recherche.

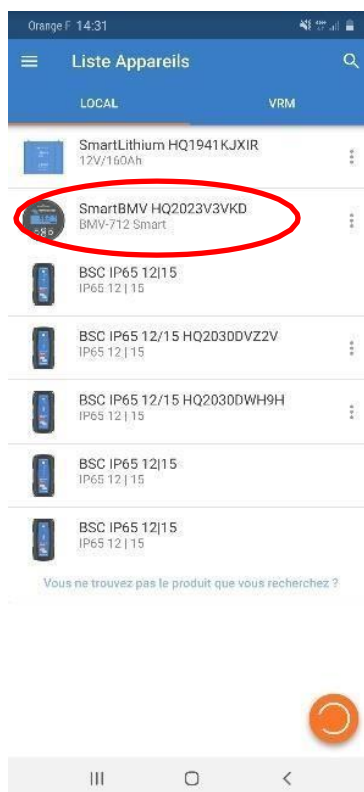

- c. La première fois que vous tenterez de vous connecter, le téléphone vous demandera de le jumeler au produit Victron. Entrez le code PIN. Le code PIN par défaut est 000000.

- Pour paramétrer le BMV en fonction de la batterie, entrez dans les paramètres de l'application puis dans « batterie » :

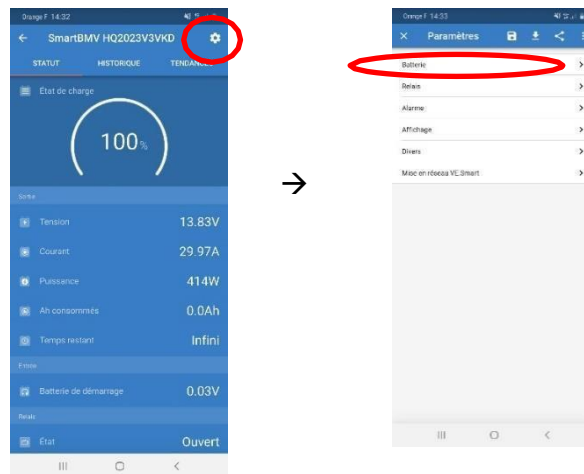

- Entrez maintenant les paramètres ci-dessous :

Paramètres batterie	
Capacité de batterie	100Ah
Tension chargée	14.0V
Seuil de décharge	5%
Courant de queue	2.00%
Temps de détection de batterie chargée	1m
Indice Peukert	1.02
Facteur d'efficacité de charge	99%
Seuil de courant	0.10A
intervalle de moyennage de l'autonomie restante	3m
La batterie démarre synchronisée Le SoC de Batterie après une réinitialisation sera de 100%	☐
État-de-charge Définissez manuellement l'état-de-charge du courant	100.0%
Synchroniser le SOC à 100%	SYNCHRONISER
Calibration du courant zéro	CALIBRER

Attention : adaptez la capacité de la batterie à la vôtre

ATTENTION ! Pensez à désélectionner cette option afin d'éviter que votre afficheur affiche 100% lors de n'importe quel redémarrage.

Votre application est désormais paramétrée en fonction de votre batterie.